


EM=516

LCMS Scan ESI+

Ret. Time: 0.84 <<<< POSITIVE SPECTRA >>>>

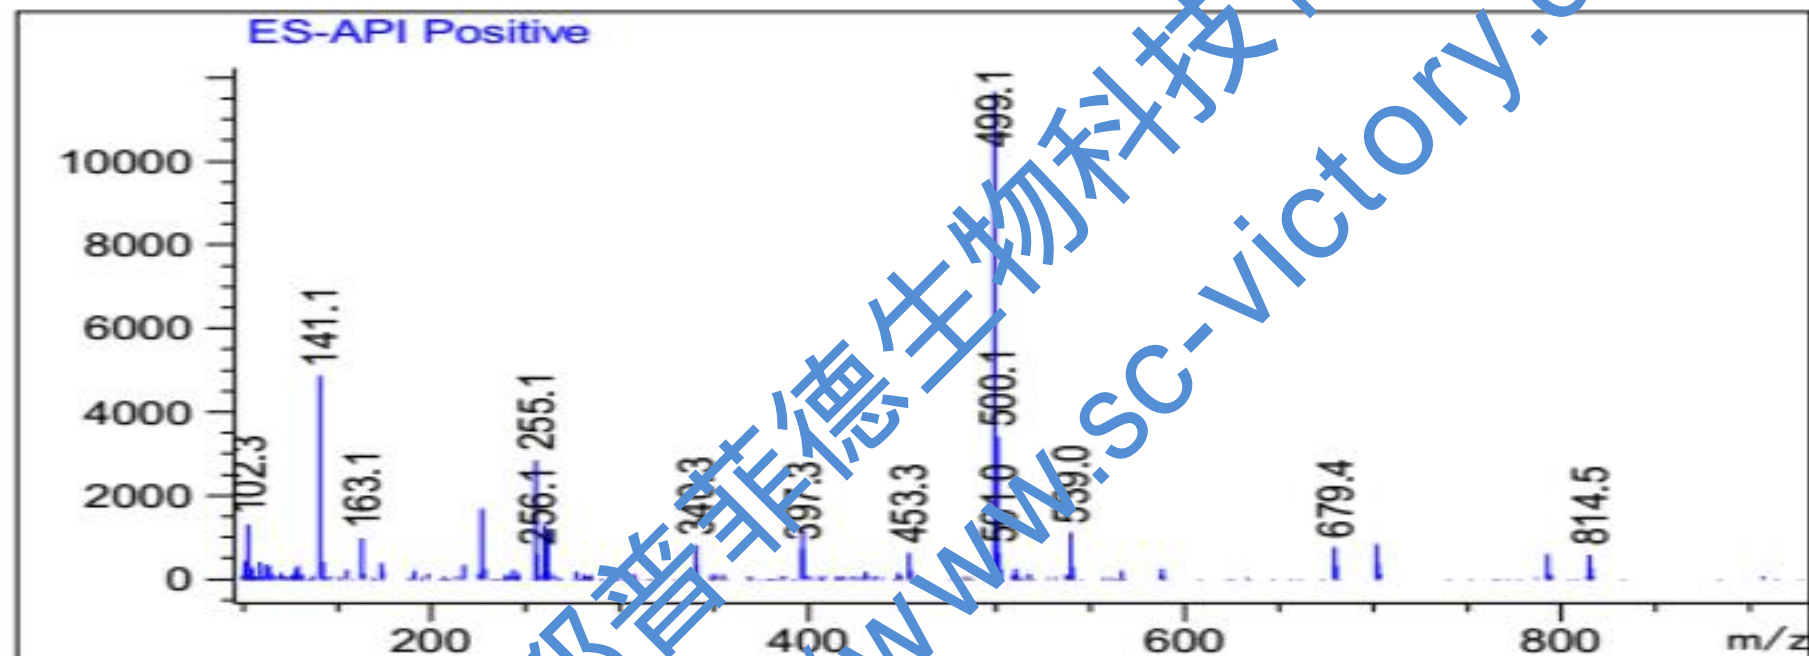


成都普菲德生物科技有限公司
<http://www.sc-victory.com>

EM=516

LCMS Scan ESI-

Ret. Time: 0.85 <<<< NEGATIVE SPECTRA >>>>

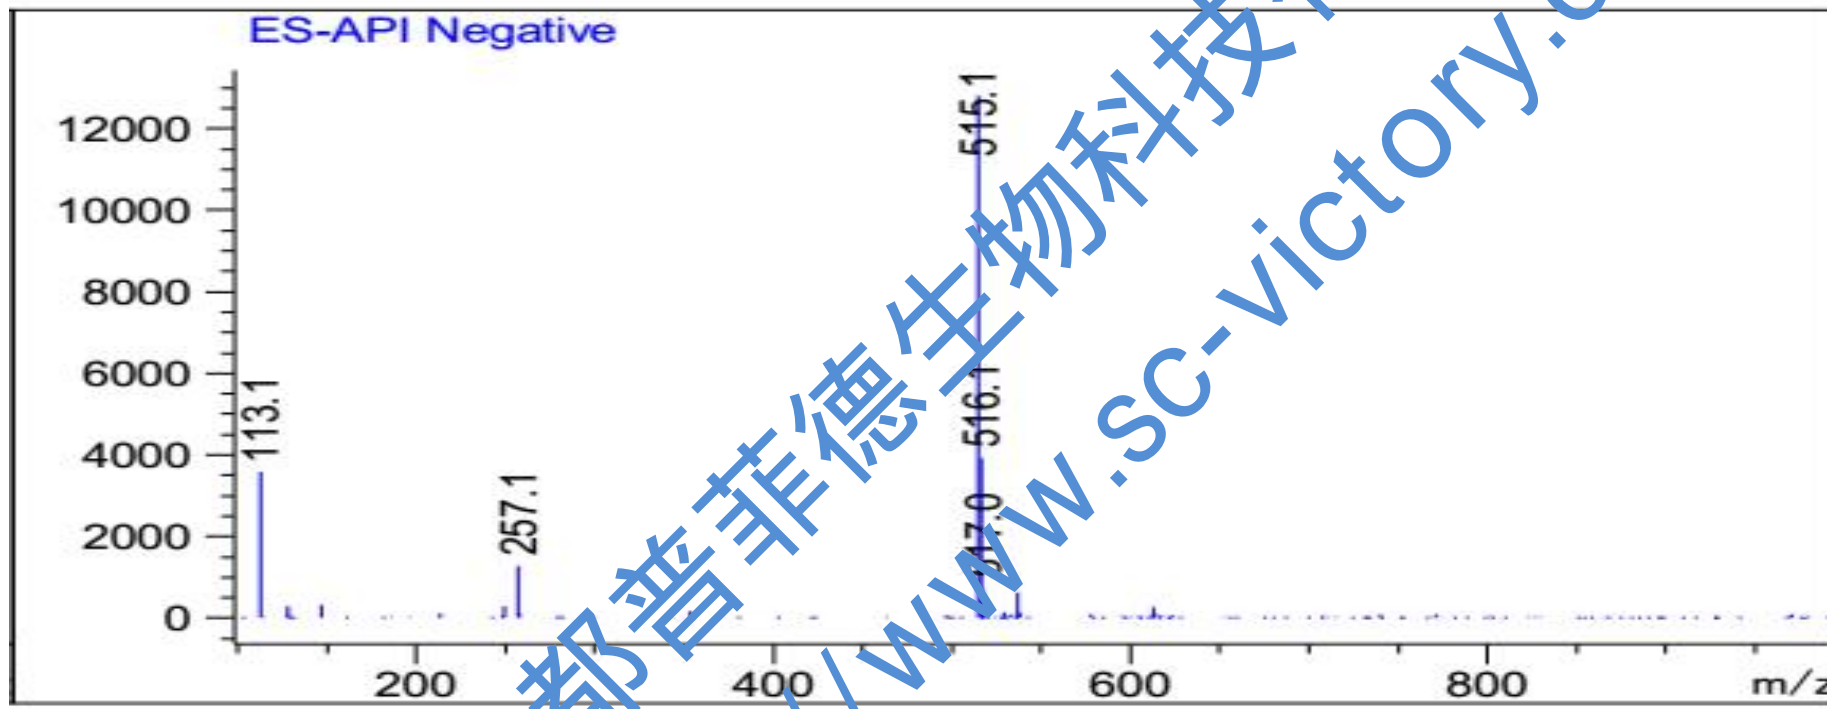

成都普菲德生物科技有限公司
<http://www.sc-victory.com>